


План застройки конкурсной площадки
по компетенции: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»
Модуль 1: Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3Д макете.




Главный эксперт

В.В. Курганов

План застройки конкурсной площадки по компетенции: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»
Модуль 2: Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты на одножильном кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.


Модуль 3: Монтаж концевых термоусаживаемых муфт и Т-образных адаптеров для РУ с газовой изоляцией на 3-х одножильных кабелях 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и подключение кабелей к ячейке 10 кВ в кабельном отсеке элегазового моноблока.

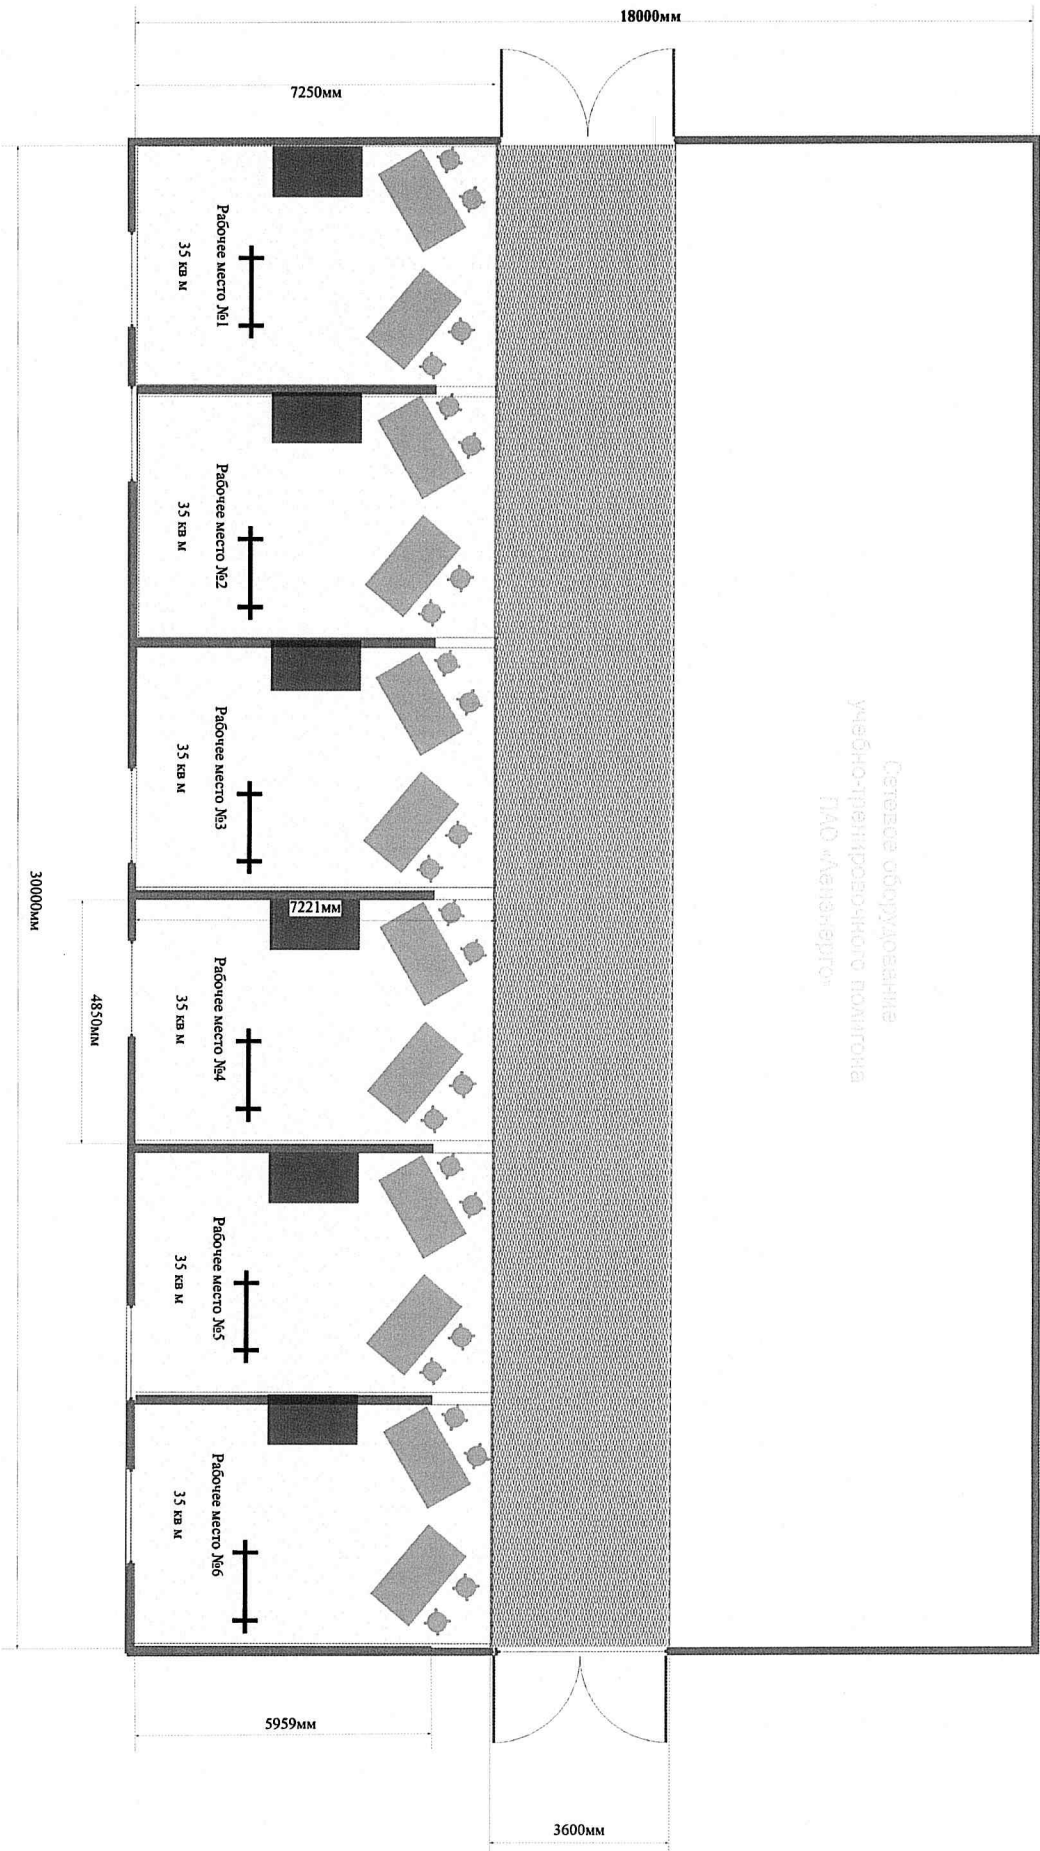

Главный эксперт

В.В. Курганов

План расположения комнат, экспертов, комнаты участников, комнаты главного эксперта и эксперта по CIS
 2 этаж учебного корпуса учебно-тренировочного полигона ЦАО «Ленэнерго»

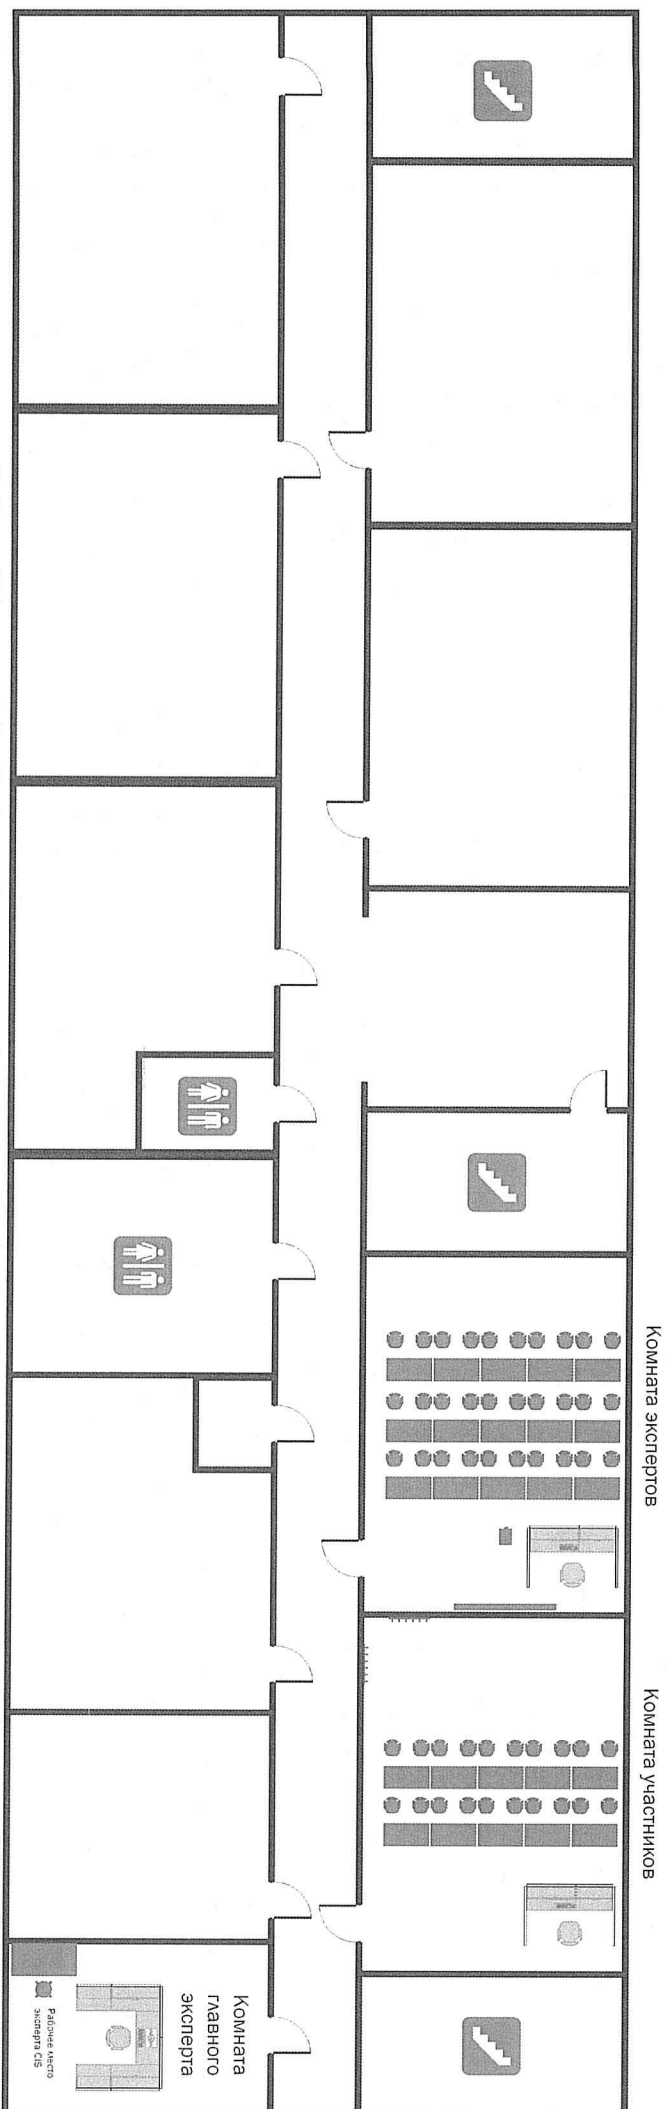

Главный эксперт

В.В. Курганов